

DIVISIONE: **TESTING-CERTIFICAZIONE**
DIVISION: **TESTING & CERTIFICATION**

LABORATORIO: **Isolamento**
LABORATORY: **Insulation**

RAPPORTO DI PROVA
(Test Report)

Pag.
di/of **1/9**
pag.

N° **0003\DC\ACU\17_1**

Data:
Date: **10/03/2017**

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE:
SPECIMEN DESCRIPTION:

Parete divisoria "Taurus Cieco"

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE:
CLIENT:

CENTRUFFICIO LORETO SPA
VIA A. DORIA, 19
20093 COLOGNO MONZESE (MI)

NORMA DI RIFERIMENTO:
REFERENCE STANDARD:

UNI EN ISO 10140-1:2016
UNI EN ISO 10140-2:2010
UNI EN ISO 717-1:2013

DISTRIBUZIONE ESTERNA:
OUTSIDE DISTRIBUTION:

CENTRUFFICIO LORETO SPA

DISTRIBUZIONE INTERNA:
INSIDE DISTRIBUTION:

ENTE DI ACCREDITAMENTO:
ACCREDITATION BODY:

RISULTATI SPERIMENTALI / TEST RESULTS


Elemento in prova / *Tested element* **Parete divisoria "Taurus Cieco"**
 Caratteristiche / *Characteristics* Vedere descrizione da pagina 4 a 8 del presente Rapporto di Prova
See description from page 4 to 8 of the present Test Report

Area del campione / *Sample surface area* S = **13,44** m²

Volume della camera ricevente / *Receiving room volume* V = **85** m³

Volume della camera emittente / *Source room volume* V = **97** m³

FREQ. Hz	R dB
100	26,2
125	24,7
160	26,2
200	32,1
250	33,7
315	39,4
400	42,3
500	45,8
630	49,2
800	52,6
1000	54,7
1250	54,6
1600	50,3
2000	46,0
2500	44,0
3150	42,5
4000	41,8
5000	48,8

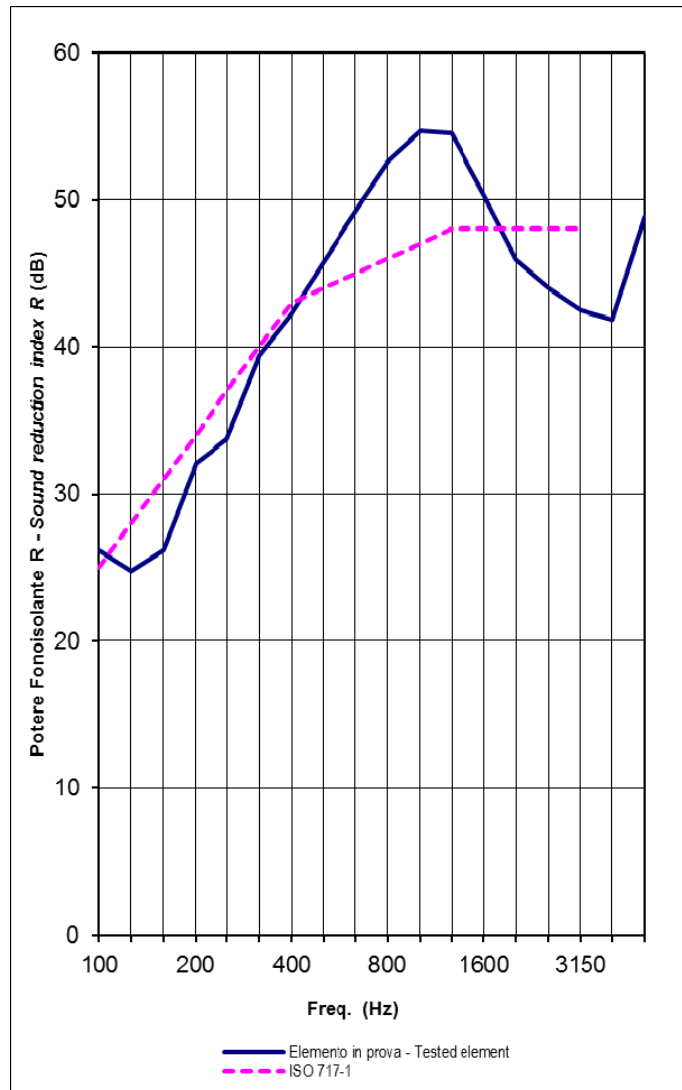

R_w (C; C_{tr}) = 44 (-2; -6) dB

DATA
Date

Settore Fisica delle Costruzioni
Building Physics Sector

Area Testing
Testing Area

10/03/2017

G. De Napoli



Ing. P. Fumagalli



Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche
Digitally signed document in accordance with Legislative Decree n. 82 dated March 7th 2005 and subsequent amendments.